

憶思能®穿皮貼片
EXELON® PATCH


使用說明

同一點 14 天內不要重複貼 一次只能貼一片

憶思能®穿皮貼片要貼在哪裡


將貼片貼在**上背**或**下背**、**上臂**或**胸部**。
穿合身的衣服時，貼片應避免貼在會被磨掉的部位。

上臂

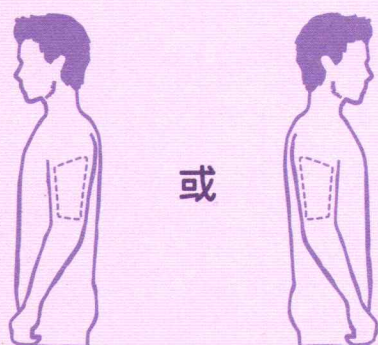


或

胸部

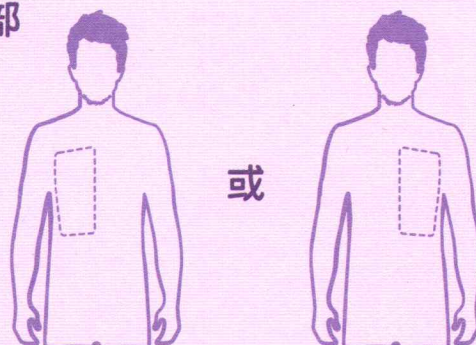


或

上背

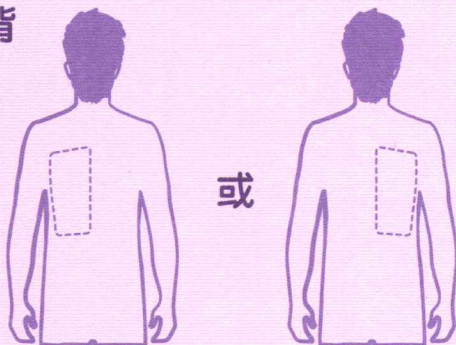

或

下背

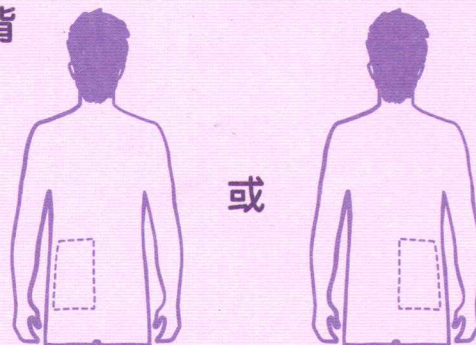

或

使用貼片時，應確認您的皮膚是：



無塗抹粉末、油、保濕劑、或乳液。（因為會使貼片無法妥當粘貼在皮膚上）




清潔、乾燥和無毛髮。



無割傷、皮疹及/或受到刺激。



每24小時要更換新的貼片。



同一個點在14天內不要重複貼，一次只能貼一片。



更換貼片時，新的貼片要貼在不同部位的皮膚。（例如第一天貼在身體右側，然後第二天貼在身體左側）

如何使用憶思能®穿皮貼片

此貼片為一片不透明的薄塑膠片，可黏於皮膚上。每片貼片均以封袋密封，以在您使用貼片前提供保護。請僅在您準備使用貼片前再打開封袋或取出貼片。



沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。



貼片的黏性面（接觸面）覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。請勿讓您的手指碰觸貼片的黏性面。




將貼片的黏性面在上或下背部、或上臂、或胸部，然後將保護襯片的另一邊剝開。



用手掌按緊貼片至少 30 秒，確保各邊緊密黏附。



若對您有幫助的話，可用細字原子筆在憶思能®穿皮貼片上寫字（例如日期）。

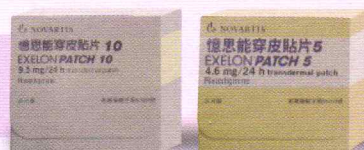

注意事項

皮膚反應

使用憶思能®穿皮貼片可能會出現皮膚黏貼部位反應，嚴重程度通常為輕度或中度。這些反應本身並不代表出現過敏。

若您的皮膚反應擴散超出貼片的範圍、或症狀加劇、或撕下貼片後 48 小時內症狀未改善時，請停止使用並諮詢醫護人員。

過敏性接觸性皮膚炎的症狀可能十分強烈，包括：

- ✦ 搔癢、發紅、腫脹、皮膚發熱或敏感
- ✦ 脫皮或起水泡，且可能有滲出液體或結痂

如何摘除憶思能®穿皮貼片

輕輕掀起憶思能®穿皮貼片的一側，自皮膚上摘除。



如何存放憶思能®穿皮貼片

儲存溫度不可超過 30°C。

30°C ↓



備忘錄

資料來源：憶思能®穿皮貼片 產品仿單

憶思能®穿皮貼片  EXELON® PATCH
(rivastigmine transdermal system)

限由醫療專業人員用以衛教確立診斷並處方本藥品之病患及其家屬
使用前請詳閱說明書警語及注意事項

 NOVARTIS

10480 台北市中山區民生東路三段2號8樓
電話: (02) 2322-7777 0800-880-870
傳真: (02) 2322-7328
<http://www.novartis.com.tw/>



東竹藥品股份有限公司
EB Pharmaceutical Ltd.

10355 台北市大同區承德路一段44號7樓
電話: (02) 2559-6994
傳真: (02) 2559-4324
<http://www.ebp.com.tw/>

仿單資訊



TW2312123269